


Accesso carraio di Via Pertini - stato di fatto - Scala 1:50



Accesso carraio di Via Pertini - stato di progetto - Scala 1:50



Uniservizi S.p.A.
Via Pirandello, n. 3/r
37047 SAN BONIFACIO (VR)
tel.: +39 045 6101070 - fax+39 045 6100466 - e-mail: info@uniservizispa.it

Progetto

Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione delle cabine REMI di Zimella.

Progetto e Direzione dei lavori

STM ingegneria di Talamini dott.ing. Franco e Magnaguagno dott.ing. Roberto
Via A. Mattielli, 10 - 37038 Soave (VR)
tel. 045 6190365 e-mail: info@stmingegneria.eu web www.stmingegneria.eu
C.F. P.IVA. 03673810234

Titolo

Stato di progetto - Schema cabina REMI di Zimella Via Pertini e Via Castellaro.

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola n° revisione


M.01 2

Scala



Data
16/02/2016

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPORTARLO O DI RENDERSLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

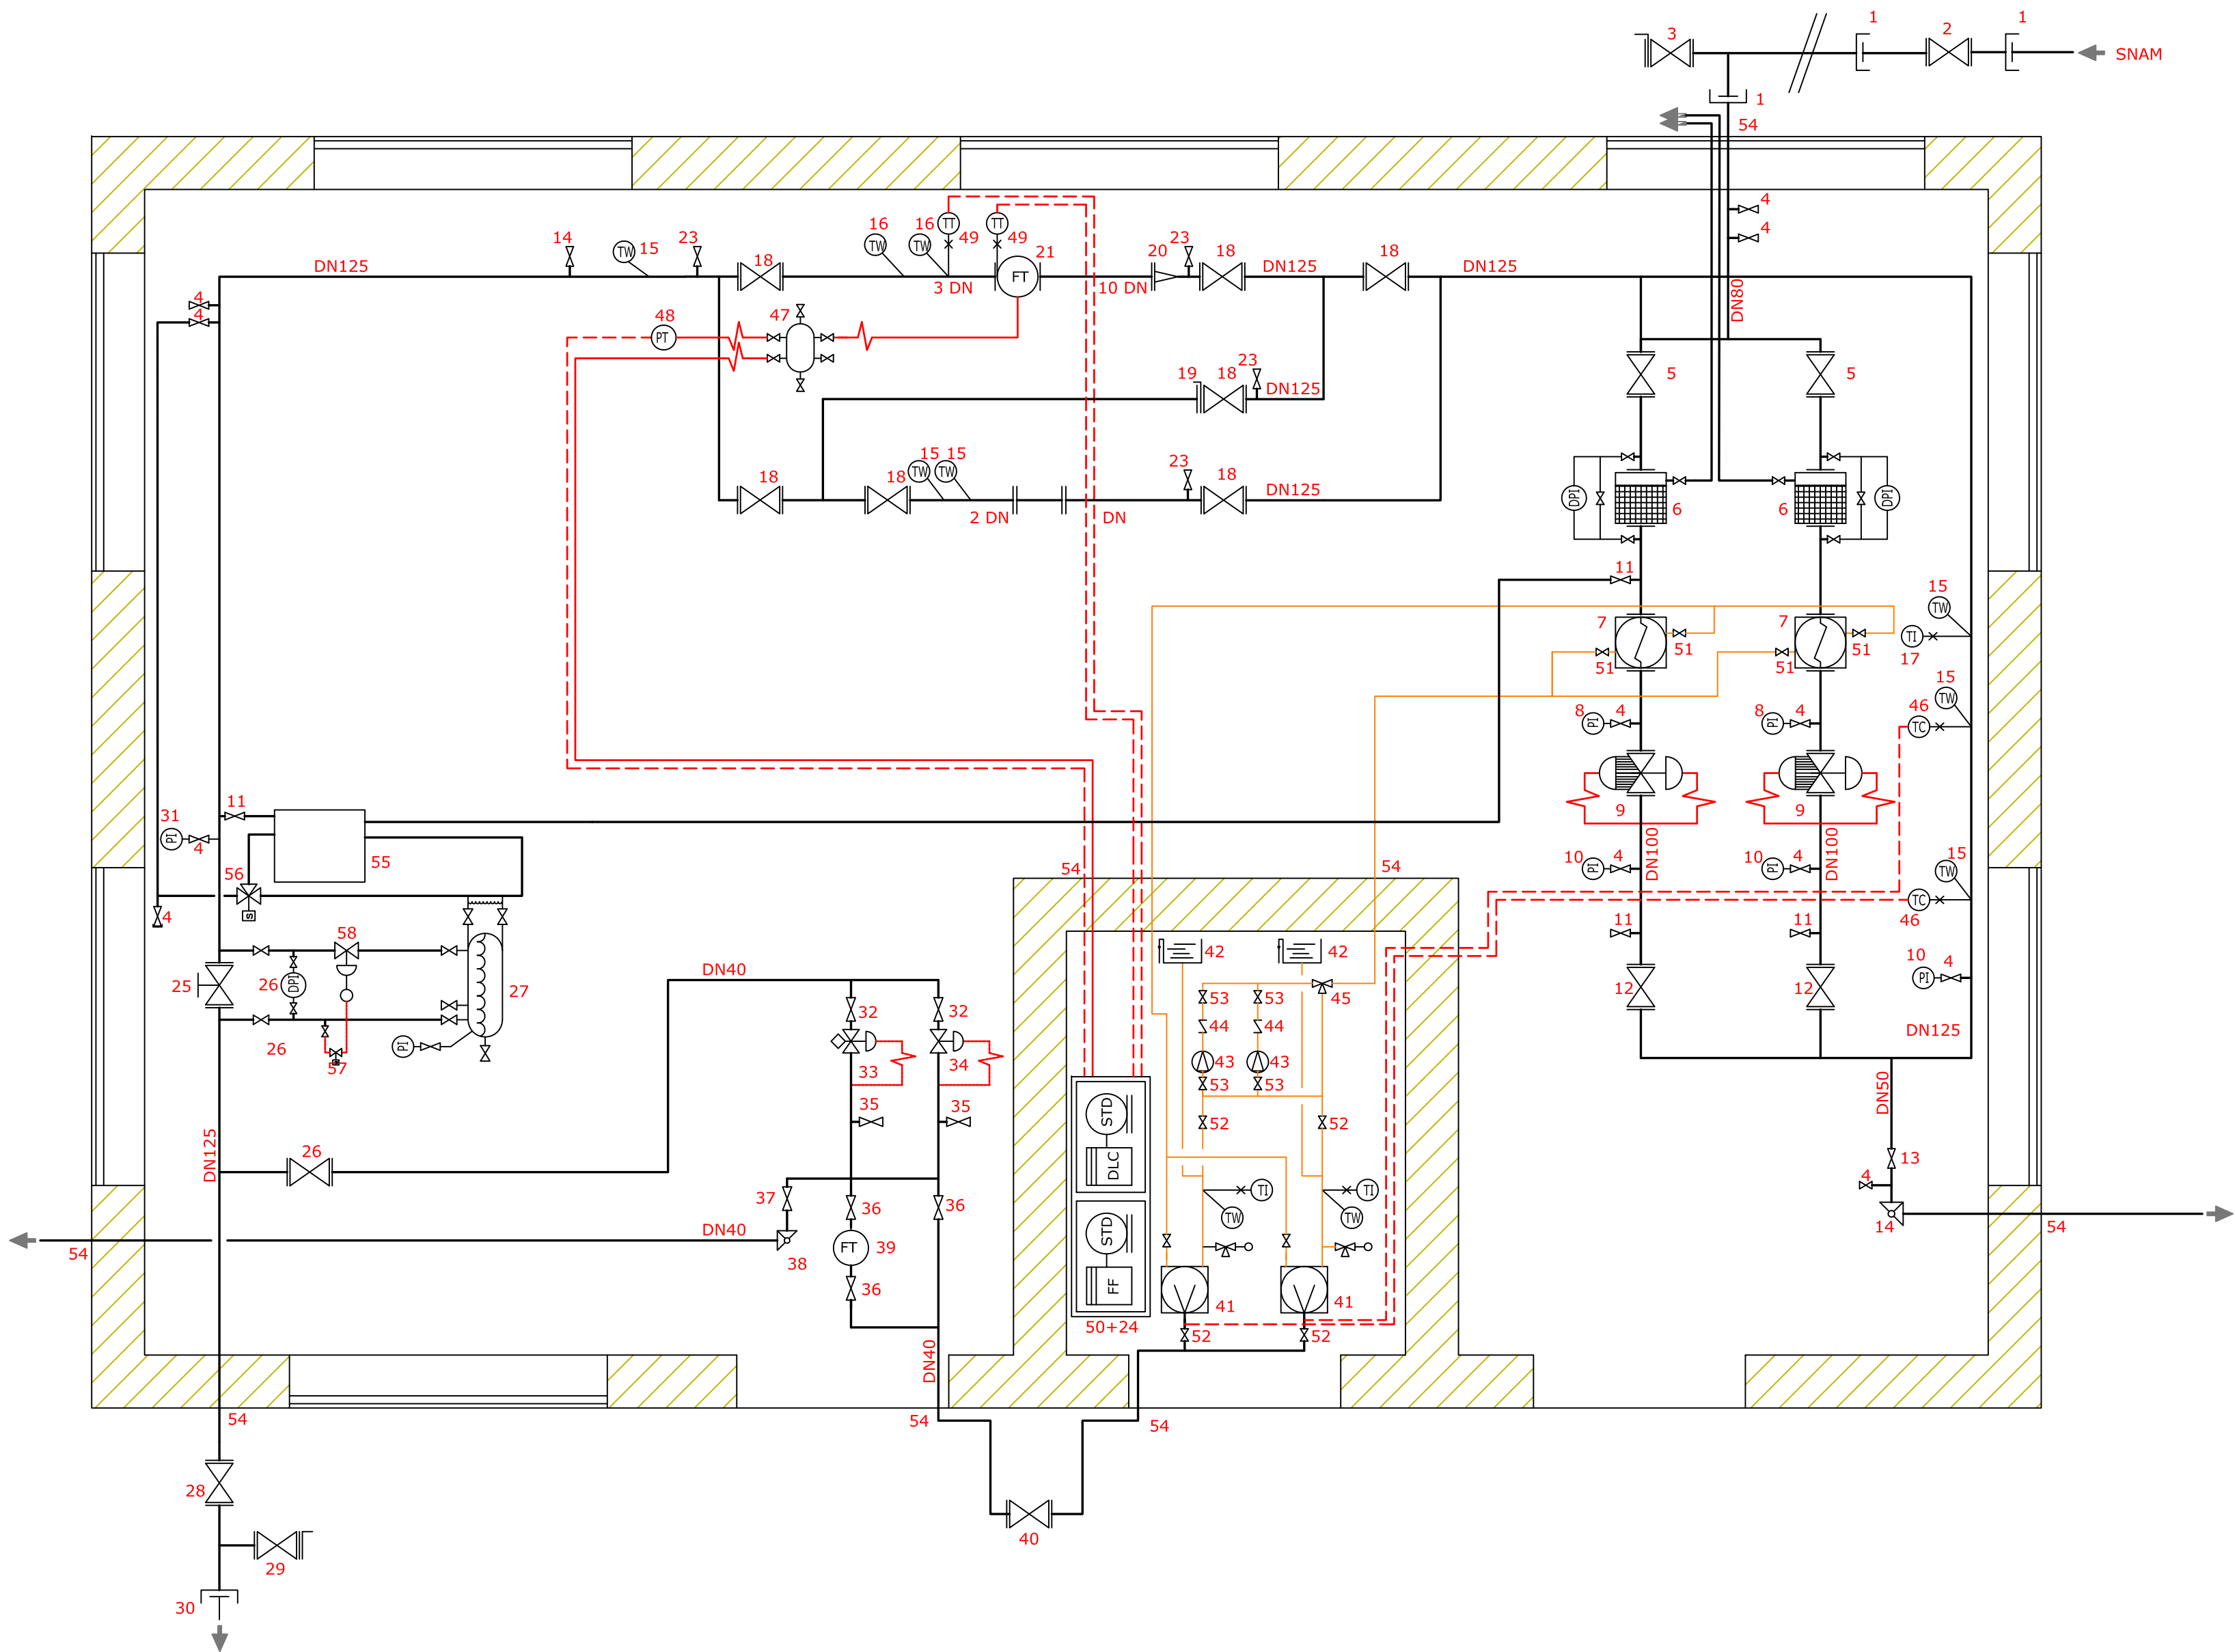

58	1	VALVOLA PNEUM. CONTROLLO BY-PASS LAMBIMENTO
57	1	VALVOLA A SOLENOIDE
56	1	VALVOLA A SOLENOIDE DEVIAZIONE
55	1	PANNELLO DOSAGGIO AUTOMATICO ODORIZZANTE
54	10	ATTRAVERSAMENTI PARETI
53	4	VALVOLA A SFERA
52	2	VALVOLA A SFERA GAS
51	4	VALVOLA A SFERA
50	1	SISTEMA COMPUTERIZZATO DI MISURA TIPO 1
49	2	TERMORESISTENZA AL PLATINO Eexd PT/100
48	1	TRASMETTITORE ROSEMOUNT
47	1	BARILETTO MULTIPRESE
46	2	TERMOSTATO CONDOTTA
45	1	VALVOLA DI RITEGNO A TRE VIE V/6
44	2	VALVOLA DI NON RITORNO
43	2	ELETTROCIROLOATORE ET/30-2P
42	2	VASO D'ESPANSIONE CAPACITA' lt. 50
41	2	CALDAIA A pot. min. 35 KW
40	1	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
39	1	MISURATORE VOLUMETRICO - ARIETE 10/AF
38	1	VALVOLA DI SFIORO VS.AM/55-BP
37	1	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
36	3	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
35	1	RUBINETTO A SFERA PPOT/F
34	1	RIDUTTORE DI PRESSIONE FE/25
33	1	RIDUTTORE DI PRESSIONE FE/25 CON BLOCCO INCORPORATO
32	2	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
31	1	MANOMETRO IN ACCIAIO F.S.P. 0/10 bar
30	1	GIUNTO DIELETTTRICO IN ACCIAIO
29	1	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO CON FLANGIA CIECA
28	1	VALVOLA A FARFALLA BF/32
27	1	ODORIZZATORE A INIEZIONE INOX IT.125
26	3	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
25	1	DISPOSITIVO DI STROZZAMENTO A FARFALLA VBO
24	1	Datalogger digitale con modulo di comunicazione
23	4	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
21*	1	CONTATORE VOLUMETRICO A PISTONI ROTANTI G/250
20	2	FILTRO TEMPORANEO A RETE
19	1	DISCO CIECO A OTTO
18	7	VALVOLA A FARFALLA BF/32
17	1	TERMOMETRO -10+50°C
16	2	POZZETTO TERMOMETRICO
15	4	POZZETTO TERMOMETRICO
14	1	VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA CS.31/AF-E
13	1	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
12	2	VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO RIDOTTO TRUNNION BALL
11	4	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
10	3	MANOMETRO IN ACCIAIO F.S.P. 0/6 bar
9	2	REG.DI PRESSIONE (rec. esistente)
8	2	MANOMETRO IN ACCIAIO F.S.P. 0/100 bar
7	2	SCAMBIATORE DI CALORE pot. 30 KW
6	2	FILTRO HFA/25-TRC COMPETO DI DPG
5	2	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
4	12	RUBINETTO PORTAMANOMETRO
3	1	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO CON FLANGIA CIECA
2	1	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A MASCHIO SFERICO
1	3	GIUNTO DIELETTTRICO IN ACCIAIO
POS.	Q. TA'	DESCRIZIONE

(*) Per i contatori non dotati di presa di pressione, la pressione di misura deve essere rilevata prima del tratto rettilineo di monte, il più vicino possibile al contatore